

Az új OTSZ: 9/2008(II.22) ÖTM rendelet

Tűzoltó készülékekről:

6 Élettartam és selejtezés.

6.1. A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet:

a) a szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyag palack,

b) az 50 kg és az annál nagyobb töltetű tűzoltó készülékek szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleménye alapján, 20 éven túl is üzemben tartható, de a meghosszabbítása nem lehet több mint, kétszer 5 év.

1. függelék az 1. rész I. fejezetéhez

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök

A tűzoltó készülék típusa		Alapkarbantartás ¹ (2. függelék)	Közép-karbantartás ¹ (3. függelék)	Teljes körű karbantartás ¹ (4. függelék)	A tűzoltó készülék élettartama
1	Porral oltó, vizes oltóanyag-bázisú habbal és vízzel oltó	1 év	5 és 15 év	10 év	20 év
3	Törőszeges porral oltó ²	1 év	15 év	10 év	20 év
4	Gázzal oltó	1 év	-	10 év	20 év
5	Valamennyi szén-dioxiddal oltó	1 év	-	10 év	A vonatkozó szabályozás szerint
6	Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék (szén-dioxiddal oltó kivételével)	hat hónap	-	5 év	20 év, de legkésőbb 2014.12.31-ig ³

¹ A kötelező ellenőrzési és javítási ciklusidők túrési ideje 2 hónap.

² Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket – újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

Építmények tűzvédelme

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK, FELSZERELÉS

A létesítményben legalább egy darab, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályban és szabványban foglalt követelményeknek megfelelő - tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, és veszélyességi övezetekben minden megkezdett 50 m² alapterület után,

az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein - attól függően, hogy azok milyen tűzveszélyességi osztályúak - a c)-e) pontban foglaltak szerint,

a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein az - „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett - alapterület minden megkezdett 200 m²-e után, de legalább szintenként,

a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein az - „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett - alapterület minden megkezdett 600 m²-e után, de legalább szintenként,

az „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein szükség szerint.


A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani. Közösségi építményben a – falitűzcsappal kombinált tűzoltókészüléket tartó falitűzcsap szekrény, vagy tűzoltókészülék tartó szekrény kivételével – tűzoltó készüléket legfeljebb 1,35 m – talpmagasság – akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.

A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést és anyagot jogszabály előírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor **az nem tekinthető üzemképesnek.**

A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását csak OKF regisztrációs számmal rendelkező szervezet jogosult végezni.

A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell utánvilágító vagy világító biztonsági jellel megjelölni.

A biztonsági jeleket mindenesetben a tűzoltó berendezés fölé 2,0-2,5 m magasságban kell felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van.

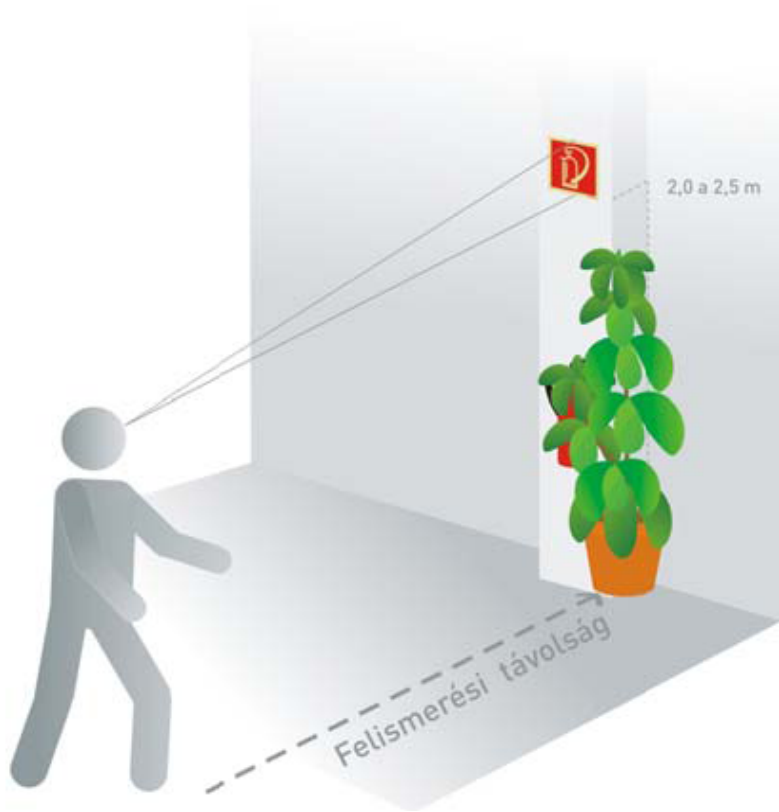

A tűzoltó készülékek esetében a tűzoltó készülék mellett fel kell tüntetni annak alkalmazására vonatkozó jelzést, melyet az egyes tűzoltó készülék fajták tekintetében a 3. táblázat tartalmaz:

No.	Biztonsági jel	Leírás/alkalmazás	
1. Vízzel oltó	<p>Vízzel oltó</p> <p>Használható: Nem használható:</p> <p>Fa, papír és textil tüzének oltásához. Egyszerű folyadékok tüzének oltásához. Egyszerű szilárd tüzének oltásához. Berendezések oltásához.</p> <p>Folyékony, gáz és szilárd tüzének oltásához. Egyszerű szilárd tüzének oltásához. Berendezések oltásához.</p>	Rendeltetés:	Vízzel oltó tűzoltó készülék azonosítása
		Az ábra tartalma:	Tűzoltó készülék előlnézete a felhasználhatóságra utaló jelzésekkel
		Alkalmazásterülete:	Általános alkalmazás munkahelyeken és középületekben a tűzoltó készülék mellé szerelve
		Alkalmazás formája:	Biztonsági jelölések. Tűzvédelmi utasítások és szabályzatok.
		Kiegészítő információk:	
2. Széndioxidral oltó	<p>Széndioxidral oltó</p> <p>Használható: Nem használható:</p> <p>Egyszerű szilárd tüzének oltásához. Egyszerű folyadékok tüzének oltásához. Berendezések oltásához.</p> <p>Villamos feszültség alatt lévő berendezések oltásához. Fa, papír és textil tüzének oltásához. Egyszerű szilárd tüzének oltásához.</p>	Rendeltetés:	Széndioxidral oltó tűzoltó készülék azonosítása
		Az ábra tartalma:	Tűzoltó készülék előlnézete a felhasználhatóságra utaló jelzésekkel
		Alkalmazásterülete:	Általános alkalmazás munkahelyeken és középületekben a tűzoltó készülék mellé szerelve
		Alkalmazás formája:	Biztonsági jelölések. Tűzvédelmi utasítások és szabályzatok.
		Kiegészítő információk:	
3. Habbal oltó	<p>Habbal oltó</p> <p>Használható: Nem használható:</p> <p>Fa, papír és textil tüzének oltásához. Egyszerű folyadékok tüzének oltásához. Egyszerű szilárd tüzének oltásához. Berendezések oltásához.</p> <p>Folyékony, gáz és szilárd tüzének oltásához. Egyszerű szilárd tüzének oltásához. Berendezések oltásához.</p>	Rendeltetés:	Habbal oltó tűzoltó készülék azonosítása
		Az ábra tartalma:	Tűzoltó készülék előlnézete a felhasználhatóságra utaló jelzésekkel
		Alkalmazásterülete:	Általános alkalmazás munkahelyeken és középületekben a tűzoltó készülék mellé szerelve
		Alkalmazás formája:	Biztonsági jelölések. Tűzvédelmi utasítások és szabályzatok.
		Kiegészítő információk:	

	<p>ABC porral oltó Használható: A: papír és textil szálainak oltásához B: égő folyadékok szálainak oltásához C: égő gázok szálainak oltásához D: villamos feszültség alatt lévő berendezések oltásához</p>	<p>Az ábra tartalma: Tűzoltó készülék előnézete a felhasználhatóságra utaló jelzésekkel</p> <p>Alkalmazásterülete: Általános alkalmazás munkahelyeken és középületekben a tűzoltó készülék mellé szerelve</p> <p>Alkalmazás formája: Biztonsági jelölések. Tűzvédelmi utasítások és szabályzatok.</p> <p>Kiegészítő információk:</p>
No.	Biztonsági jel	Leírás/alkalmazás
5. D porral oltó	<p>D porral oltó Használható: D: égő fémek szálainak oltásához A: papír és textil szálainak oltásához B: égő folyadékok szálainak oltásához C: égő gázok szálainak oltásához Nem használható: Villamos feszültség alatt lévő berendezések oltásához Égő gázok szálainak oltásához</p>	<p>Rendeltetés: D porral oltó tűzoltó készülék azonosítása</p> <p>Az ábra tartalma: Tűzoltó készülék előnézete a felhasználhatóságra utaló jelzésekkel</p> <p>Alkalmazásterülete: Általános alkalmazás munkahelyeken és középületekben a tűzoltó készülék mellé szerelve</p> <p>Alkalmazás formája: Biztonsági jelölések. Tűzvédelmi utasítások és szabályzatok.</p> <p>Kiegészítő információk:</p>
No.	Biztonsági jel	Leírás/alkalmazás
6. BC porral oltó	<p>BC porral oltó Használható: B: égő folyadékok szálainak oltásához C: égő gázok szálainak oltásához E: villamos feszültség alatt lévő berendezések oltásához Nem használható: A: papír és textil szálainak oltásához</p>	<p>Rendeltetés: BC porral oltó tűzoltó készülék azonosítása</p> <p>Az ábra tartalma: Tűzoltó készülék előnézete a felhasználhatóságra utaló jelzésekkel</p> <p>Alkalmazásterülete: Általános alkalmazás munkahelyeken és középületekben a tűzoltó készülék mellé szerelve</p> <p>Alkalmazás formája: Biztonsági jelölések. Tűzvédelmi utasítások és szabályzatok.</p> <p>Kiegészítő információk:</p>